


Objeto:

# CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO BAIRRO GERERAU NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

Plano de Trabalho:

**1045300-54**



## MEMORIAL DESCRITIVO VOLUME I

Elaboração



Proprietário





## I. APRESENTAÇÃO

Descrição Sumária do Projeto

## II. EQUIPE TÉCNICA

## III. LOCALIZAÇÃO

## IV. ESTUDOS BÁSICOS

Inspeção o Local da Obra

## V. PROJETOS DESENVOLVIDOS

Projeto de Urbanização

Projeto de Arquitetura

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Estruturas em Concreto

Projeto de Instalações - Elétrico

Projeto de Instalações – Agua Fria

Projeto de Instalações – Sanitário

Projeto de Instalações – Prevenção e Combate a Incêndio

## VI. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Execução dos Serviços

Normas

Materiais

Mão de Obra

Assistência Técnica e Administrativa

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

## VII. PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Fonte de Preços

Composição do BDI

Encargos Sociais

## VIII. ORÇAMENTO BÁSICO

## IX. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E QCI

## X. MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUADRO DE CUBAÇÃO

## XI. COMPOSIÇÕES DE PREÇO

## XII. COMPOSIÇÕES DE PREÇO ELABORADAS

## XIII. COTAÇÕES

## XIV. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## XV. ANEXOS

RRT

Declaração sobre a data base de referência

MANIFESTAÇÃO QUANTO A ALTURA DOS POSTE

## XVI. PEÇAS GRÁFICAS



## I. APRESENTAÇÃO

## Descrição Sumária do Projeto


O presente Relatório tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas, materiais, e acabamentos que irão definir os serviços da **CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL** e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal, contendo os seguintes capítulos:

- ▶ **Apresentação:** Apresenta a estrutura do Relatório;
- ▶ **Equipe Técnica:** Elenca os profissionais envolvidos;
- ▶ **Localização:** Apresenta Localização do Município e/ou das obras projetadas;
- ▶ **Estudos Básicos:** Descreve os Estudos Básicos Elaborados são eles:
  - Estudos Preliminares
- ▶ **Projetos Desenvolvidos:** Descreve os projetos Elaborados a partir dos Estudos Básicos elencados abaixo:
  - Projeto Arquitetônico;
  - Projeto Estrutural em Concreto;
  - Projeto de Instalações – Elétrico;
  - Projeto de Instalações – Água Fria;
  - Projeto de Instalações – Sanitário;
- ▶ **Premissas para Elaboração do Orçamento:** Define a Fonte de Preços Básicos, o BDI utilizado a estrutura dos Orçamentos e quantitativos.
- ▶ **Orçamentos:** Apresenta o Orçamento da obra
- ▶ **Cronograma Físico-Financeiro:** Mostra o cronograma e estabelece valores para desembolso mensal.
- ▶ **Memória de Cálculo:** Demonstra como foram calculados os itens orçados.
- ▶ **Composições de Preço:** Apresenta as composições analítica de Preço dos Serviços;
- ▶ **Composições de Preço Elaboradas:** Apresenta as composições elaboradas de serviços ausentes na Tabela Seinfra 24.1;
- ▶ **Cotações de Preços:** Preços de itens coletados no mercado.
- ▶ **Especificações Técnicas:** Apresenta as especificações técnicas de materiais e serviços;
- ▶ **Anexos:** RRT de Projeto.



Atenciosamente,

  
**Gessica da Silva Matias**  
Arquiteta e Urbanista | CAU 190273-3



## II. EQUIPE TÉCNICA

**Produto:**

Construção de um Estádio de futebol no bairro Gererau no município de Itaitinga/CE

**Empresa:**

Geopac Engenharia e Consultoria Eireli - EPP

**Endereço:**

Avenida Padre Antônio Tomás, 2420 sala 501 Aldeota Fortaleza-CE

**Contato:**

Fone: 85 3241 3147 | e-mail: [geopac@geopac.com.br](mailto:geopac@geopac.com.br)

**Engenheiro Coordenador Responsável:**

Eng.º Leonardo Silveira Lima

**Engenheiro Civil:**

Eng.º Mateus Dantas Pereira Chaves

**Arquiteta e Urbanista Responsável:**

Arq. Gessica da Silva Matias

**Desenhista:**

Diego de Sousa Sandre Dantas




# GEO PAC


---




### III. LOCALIZAÇÃO

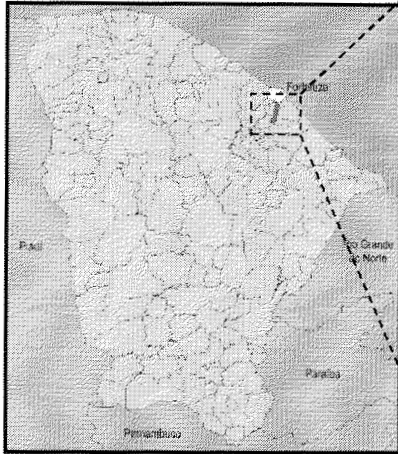

Localização do Município

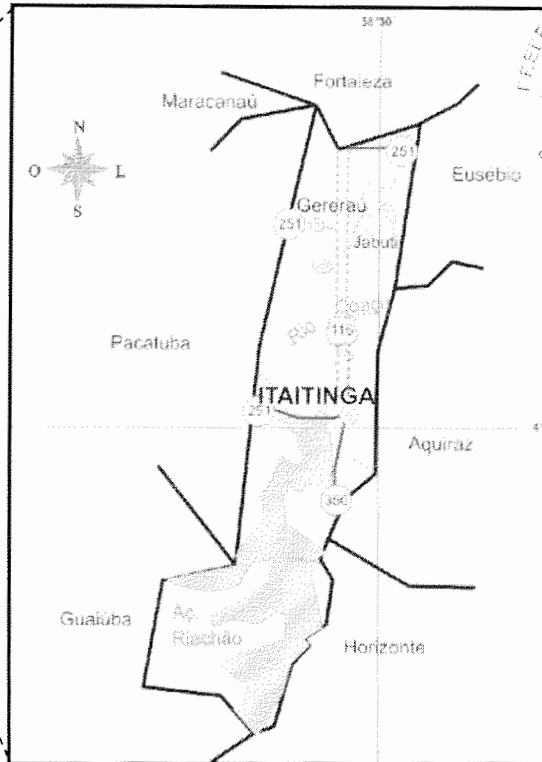

Situação do Município

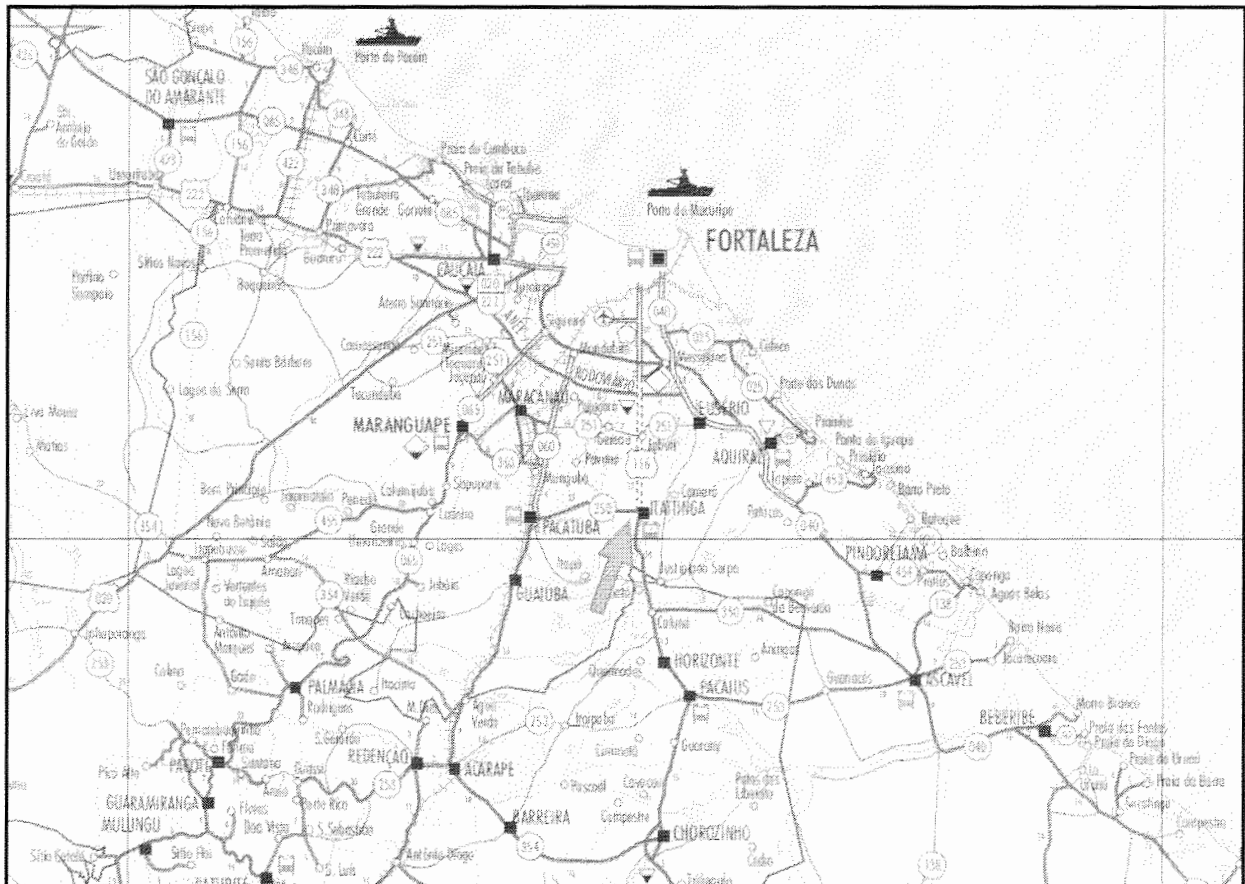

Acessos ao Município






## Inspeção o Local da Obra

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a Construção de um estádio de futebol no município de Itaitinga/CE.

O local da obra possui as seguintes coordenadas:

N: 9565478	E: 551512
------------	-----------




Foram realizadas visitas no local pela equipe Técnica da Geopac Engenharia em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal para se verificar o terreno e o entorno, também foram realizadas reuniões com a Prefeitura para definição do programa de necessidades.

A Construção deverá ser executada de acordo com o Projeto Arquitetônico e o Orçamento.

Na memória de cálculo encontramos precisamente, conforme a planta, as quantidades dos serviços de construção.





## Projeto de Urbanização

O Projeto se trata da construção de um estádio de futebol no município de Itaitinga com as dimensões de 87,00 x 52,00m, que será executado em grama sintética.

Nas alvenarias de tijolo cerâmico da mureta do campo será executado fundação de embasamento e revestimento com argamassa a base de cal.

No campo será executado um alambrado com tubo de aço galvanizado 2" e tela de proteção metálica até a altura de 2m e acima disto até a altura de 4m será utilizada tela de proteção em nylon, para a proteção superior também será utilizada a tela de nylon que se estenderá até o início grande área.

A iluminação do campo será feita através de postes de concreto, proporcionando segurança e conforto para aqueles que utilizam o local. Será reservada uma área para futura arquibancada.

## Projeto de Arquitetura

O projeto arquitetônico da construção do Estádio de futebol foi elaborado levando em consideração as necessidades apresentadas e considerações relevantes levantadas pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.

Tudo foi pensado de forma funcional e de fácil execução em obra, mas sem deixar de lado o conforto e o bem-estar de seus usuários.

O programa de necessidades foi elaborado através de reuniões com a Prefeitura, onde foi definido a execução de 02 blocos com os ambientes distribuídos da seguinte forma:

O bloco 01 contará com WC's, sendo 01 feminino, 01 masculino e 01 para PCR, 01 vestiário para jogadores, 01 cantina com depósito e 01 bilheteria.

O bloco 02 também contará com WC's, sendo 01 feminino, 01 masculino e 01 para PCR, 01 vestiário para jogadores, 01 sala para administração com lavabo, 02 postos médicos, 01 sala de comando e 01 vestiário com WC para o árbitro.

Haverá uma calçada de piso intertravado na frente dos dois blocos e na circulação entre um bloco e outro, onde também estará localizado um portão central de entrada de espectadores e nas laterais mais dois portões de acesso de veículos e jogadores.


ÁREA DO TERRENO	7.519,33 m <sup>2</sup>
ÁREA DA EDIFICAÇÃO	200,38 m <sup>2</sup>
ÁREA DO CAMPO	4.524,00 m <sup>2</sup>

### ÁREAS DOS AMBIENTES

07 W.C's	56,80 m <sup>2</sup>
03 VESTIÁRIOS	48,83 m <sup>2</sup>
CANTINA	10,00 m <sup>2</sup>
DEPÓSITO	2,70 m <sup>2</sup>
BILHETERIA	6,36 m <sup>2</sup>
COMANDO	2,29 m <sup>2</sup>
POSTO MÉDICO 1	5,00 m <sup>2</sup>
POSTO MÉDICO 2	8,37 m <sup>2</sup>
ADMINISTRAÇÃO	8,72 m <sup>2</sup>
LAVABO	2,04 m <sup>2</sup>
CIRCULAÇÃO	219,59 m <sup>2</sup>

Será realizada apenas 01 cobertura para os dois blocos que será executada em telha cerâmica com inclinação de 30% e apenas na fachada frontal será executada uma platibanda.

Em todo o contorno do terreno será construído muro, aproveitando uma parte do muro já existente no local.



## Projeto de Terraplenagem

O Projeto de terraplenagem tem como objetivo a realização de cortes e aterros necessários para conformação geométrica e implantação das vias, ciclovias, Passeios e Áreas de Contemplação. Este projeto foi elaborado a luz do levantamento topográfico, projeto geométrico e de pavimentação.

Para a terraplenagem das vias a cota final de terraplenagem será a cota para a execução da sub base ou piso morto do piso final.

O movimento de terra será feito com a utilização de materiais escavados dos cortes para a execução dos aterros, e os empréstimos serão retirados da própria poligonal do terreno, não sendo necessária a aquisição de material.

O corpo de aterro será constituído de solos provenientes de cortes ou empréstimos com expansão inferior a 4%. Os solos com expansão superior a 2% e inferior a 4% deverão ficar a pelo menos 50cm abaixo do greide de terraplenagem.

O grau de compactação das últimas camadas de aterro deverá atingir, no mínimo, 100% do Proctor Normal e possuir CBR mínimo de 7%. As camadas subjacentes deverão ser executadas com grau de compactação mínimo de 95% do Proctor Normal.

O cálculo dos volumes foi realizado a partir da diferença entre volumes das superfícies do Terreno Natural, através de um modelo digital do terreno (MDT) obtido a partir do levantamento topográfico, e a superfície projetada obtida pelas Cotas de Platoes. Estes volumes foram processados pelo software licenciado Autodesk Civil 3D versão 2010.

Os cálculos dos volumes efetuados encontram-se apresentados no "Quadro de Cubação", através do emprego da seguinte expressão:

$$V = [S_n + (S_{n+1})] D / 2$$

Sendo:

V: Volume em m<sup>3</sup>;

S<sub>n</sub>: Área da Seção na posição n, em m<sup>2</sup>;

D: Distância entre as posições n e (n + 1).

Integram o projeto de Terraplenagem os seguintes projetos:

- a) **Planta Baixa:** Nesta prancha estão indicados os Alinhamentos, as indicações das Seções de acordo com estaqueamento a cada 20m, ou quando necessária.
- b) **Perfis Longitudinais:** Nestas Pranchas estão indicadas os perfis longitudinais com exagero de 10 vezes de cada seção indicada na Planta Baixa. Estão indicadas a Cota de Terraplenagem..
- c) **Seções Transversais:** As seções Transversais estão apresentadas na Escala 1:200 sem exagero vertical e foi a partir destas seções que foi gerado o quadro de cubação.

## Projeto de Estruturas em Concreto

### Generalidades

Para a infraestrutura, projetou-se um vigamento/cintamento ao nível do pavimento Térreo, que tem por objetivo contraventar os pilares e também receber as paredes de alvenaria indicados no projeto arquitetónico.

As fundações são diretas, são formadas por sapatas armadas, dimensionadas para atender a resistência do solo.

Na execução do Projeto Estrutural, o bloco de vestiários foi dividido em dois blocos. Onde o local de entrada do estádio foi projeto no Bloco 1, conforme consta no Projeto Estrutural

### Parâmetros de Durabilidade

Apresentam-se aqui os principais critérios e especificações adotadas no projeto, segundo a norma ABNT NBR 6118/2014.

▶ **Agressividade Do Meio Ambiente**

Classe de agressividade ambiental: CA -III (Forte)

▶ **Tipo e Qualidade do Concreto**

Concreto Armado classe C30 ( $F_{ck} = 30$  MPa)

Relação água/cimento:  $a/c \leq 0.60$

Elemento Estrutural	Cobrimento (mm)
Lajes	35
Vigas / pilares	40
Fundações	45

▶ **Propriedade dos Materiais**

Concreto	Aço
$F_{ck} = 30$ MPa (resistência característica compressão)	Armadura passiva: CA 50 / CA 60
$E_{ci} = 30000$ MPa (módulo de elasticidade inicial - tangente)	$E_s = 27$ GPa

### Cargas Adotadas Em Projetos

▶ **Alvenarias**

Adotou-se o bloco de tijolo cerâmico revestido, pesando:  $1.12$  kN/m<sup>2</sup>.

### Modelo Estrutural Adotado

A presente estrutura foi processada segundo um modelo integrado e flexibilizado de pórtico espacial (tanto os esforços horizontais quanto verticais foram calculados através de modelo de pórtico espacial).

As cargas verticais das lajes no pórtico foram obtidas através da transferência de reações calculadas por processo simplificado de quinhões de cargas.

Todo o processamento foi realizado utilizando-se o software Eberick V10 da AltoQi.

## Dimensionamento

### ► Fundações

De posse das reações de apoio vindas do processamento do pórtico espacial, gerou-se uma série de situações de carregamento sem a consideração da ação do vento, objetivando obterem-se os maiores esforços de tração e compressão.

Adotou-se fundações do tipo "diretas" em sapatas com tensão admissível igual a 1,20 kgf/cm<sup>2</sup>.

Para o assentamento das sapatas, foi necessário a escavação com 1,60 metros de profundidade, sendo necessário a execução de uma colchão de areia com espessura de 0,40 metros e logo após o assentamento da sapata com profundidade de 1,20 metros.

### ► Pilares

Do pórtico espacial foram transferidas várias combinações de carregamento para o cálculo dos pilares. Estas, associadas às excentricidades e exigências da norma NBR-6118/2014, resultam em várias outras hipóteses com as quais cada lance de pilar foi dimensionado a F.N. excêntrica com verificação interativa de acordo com a NBR-6118/2014.

### ► Vigas

Foram dimensionadas a partir da envoltória de esforços transferida do pórtico espacial. Inicialmente, foi adotada uma redução de 15% dos momentos negativos, porém rigorosamente observados os limites de plastificação da ABNT NBR 6118 e, quando necessário, aumentou-se a seção de armadura. Foram calculadas pelo "Método dos Esforços" da "Teoria das Estruturas" e dimensionadas a flexão simples no Estado Limite Último de acordo com a NBR-6118/2014, inclusive no que diz respeito às armaduras mínimas recomendadas. As deformações também foram verificadas. Foram executadas vigas baldrame nos pavimentos térreo e vigas no pavimento superior.

## Considerações para Agregados e produção de Concreto

### Cimentos

Serão aceitos somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT. Quando necessário, poderão ser feitas exigências adicionais.

A fiscalização rejeitará os lotes de cimento cujas amostras revelarem, nos ensaios, características inferiores as estabelecidas na NBR 5732 da ABNT, sem que caiba à empreiteira direito a qualquer indenização, mesmo que lote de cimento se encontre na obra.

O cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de intempéries e agentes nocivos à sua qualidade.

Deverá ser conservado em sua embalagem original até a ocasião de seu emprego.

No seu armazenamento, as pilhas não deverão ser constituídas de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias, caso em que poderá atingir 15 sacos. Colocar as pilhas sobre estrado de madeira.


Os lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser misturados.

### Agregados

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT.

A dimensão máxima característica do agregado deverá ser inferior a da espessura das lajes.

O agregado graúdo será a pedra britada e o agregado miúdo a areia natural.



É vedado o emprego de pó de pedra em substituição à areia e o cascalho somente poderá substituir a pedra britada depois de realizados os testes prescritos na NBR 7211, a critério da fiscalização. A areia e a pedra não poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matérias orgânicas, etc., em porcentagem superior as especificadas na NBR 7211 da ABNT.

O agregado graúdo será constituído pela mistura em proporções convenientes, de acordo com os traços determinados em dosagem racional, das pedras britadas. No. 1, 2 e 3.

Os agregados deverão ser armazenados separadamente, de acordo com a sua granulometria e em locais que permitam a livre drenagem das águas pluviais.

### **Água para Concreto**

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de quantidades prejudiciais de substâncias estranhas.

Não será permitido o emprego de águas salobras.

Os limites máximos dos teores de substâncias estranhas são os estipulados pelas normas NBR 6118 e NBR 6587.

Em caso de dúvidas a respeito da qualidade da água, a fiscalização deverá exigir do construtor que mande proceder à análise da mesma por laboratório nacional idôneo.

### **Transporte do concreto**

O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo compatível com o prescrito ao que NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.

No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado.

O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas formas, evitando-se depósito intermediário.

Se este for necessário no manuseio do concreto, deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação.

### **Adensamento**

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos recantos da forma.

Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

No adensamento manual as camadas de concreto não deverão exceder 20 cm. Quando se utilizarem vibradores de imersão, a espessura da camada deverá ser aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha. Se não puder atender a esta exigência, não deverá ser empregado vibrador de imersão.


### **Juntas de concretagem**

Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-se o lançamento deverá ser removida a nata e feita a limpeza da junta.

Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que podem agir na superfície da junta, as quais poderão consistir em se deixar barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As juntas deverão ser localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos de compressão, salvo se demonstrado que a junta não







## Projeto de Instalações - Elétrico

### Objetivo

O presente documento tem por objetivo o estabelecimento das condições técnicas que deverão ser observadas quando da fabricação, fornecimento, montagem das instalações elétricas destinadas a Obra. Este projeto foi concebido de modo a garantir uma perfeita continuidade operacional do sistema proposto.

### Instalações Elétricas

As instalações de luz e força obedecerão às Normas e Especificações NBR-5410/05 da ABNT e as da concessionária de energia local, sem prejuízo do que for exigido a mais nas presentes especificações ou nas especificações complementares de cada obra.

Os eletrodutos serão cortados a serra e terão seus bordos esmerilhados para remover toda a rebarba.

Durante a construção, todas as pontas dos eletrodutos virados para cima serão obturadas com buchas rosqueáveis ou tampões de pinho bem batidos e curtos, de modo a evitar a entrada de água ou sujeira.

Os eletrodutos e respectivas caixas serão fixados na estrutura de madeira da cobertura bem amarrados, de forma a evitar o seu deslocamento acidental.

Para colocar os eletrodutos e caixas embutidos nas alvenarias, o instalador aguardará que as mesmas estejam prontas, abrindo-se então os rasgos e furos estritamente necessários, de modo a não comprometer a estabilidade de parede.

### Proteção e Medição

A proteção em baixa tensão será feita através de disjuntores termomagnéticos, com tensão nominal de 220V para instalações em alvenaria e sobre o forro, com capacidade de interrupção mínima de 3kA e compensação de temperatura.

Na entrada de força do Quadro Terminal (QGBT), deverão ter as Fases e o Neutro protegidos por protetores contra surtos. Para instalações elétricas de baixa tensão de 60 Hz com até 380V nominal à terra, devem utilizar-se dispositivos de proteção contra surtos com as seguintes características:

- ▶ Tipo não curto-circuitante;
- ▶ Tensão de operação contínua - nominal = 275V;
- ▶ Corrente máxima de impulso: 12,5kA (Classe I);
- ▶ Corrente nominal de descarga: 80kA (Classe I);

O condutor elétrico, com classe de tensão de 750 V, terá fio de cobre eletrolítico, têmpora mole, com encordoamento extraflexível.

### Aterramento


O sistema elétrico será aterrado através de uma malha de cobre nu de 50mm<sup>2</sup> e hastes de terra de 5/8" x 2,40m. A esta malha serão interligados através de cabos de cobre nu, também de 50mm<sup>2</sup>, todas as partes metálicas não energizadas e as barras de terra dos quadros de distribuição e força.

Todas as ligações de aterramento deverão ser executadas com conectores apropriados (conexões aparentes) ou através de solda exotérmica (conexões embutidas no solo).

Deverá haver no mínimo dois pontos de testes na malha, localizado em caixa de inspeção tipo solo com tampa reforçada.

A resistência do aterramento do sistema elétrico deverá ser menor ou igual a 10 ohms. No caso de não se obter este patamar de resistência, pode-se aplicar betonita em volta dos cabos da malha e hastes. Não será aceito a aplicação de sal ou carvão vegetal.

As malhas de aterramento que envolve os sistemas de força (Quadros) deverão ser interligadas através de uma barra ou caixa de equalização de potencial de terra conforme localização definida nas peças gráficas.



## Normas

Todas as Instalações Elétricas deverão obedecer às seguintes Normas:

- ▶ NT – 001/2018 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição;
- ▶ NBR 5410/2005 – Serviços em Instalações Elétricas;
- ▶ NBR 5419/2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

## Iluminação Interna

Na edificação, serão instaladas luminárias de embutir com lâmpadas tubulares fluorescentes.

## Recomendações Técnicas Básicas

Os condutores foram dimensionados pela aplicação do critério de queda de tensão e confirmados nas tabelas de condução de corrente para condutores de cobre isolado com capa de PVC conforme NBR 5410, além dos fatores de agrupamento e redução de temperatura.

A taxa de ocupação dos eletrodutos nunca será superior a 40% de acordo com a NBR 5410.

Todos os eletrodutos deverão receber acabamento de bucha e arruela.

Não deverá haver emendas de cabos dentro de eletrodutos.

As caixas de passagem deverão ter no fundo uma cobertura de no mínimo 10 cm de brita.

Plantas, desenhos, diagramas e memória de cálculo complementam as informações acima, que serão descritas a seguir e em volume específico do projeto.

QUADRO GERAL DE FORÇA (QF)																							
QUADROS	POT. (W)	BALANC.			TENSÃO (V)	Fp	PROTEÇÃO					CONDUTORES					QD TENSÃO		ALIMENTADORES				
		R	S	T			I <sub>b</sub> (A)	I <sub>c</sub> (A)	PÓLOS	TIPO	CURVA	I <sub>cc</sub> (kA)	AGRUPAM. F.A.	I <sub>c</sub> (A)	M.R.	COND. CARR.	SEÇÃO (mm <sup>2</sup> )	I <sub>cab</sub> (A)		CLASSE DE TENSÃO (V)	DIST. (m)	I <sub>b</sub> (A)	QT (%)
QDL	11720	4000	4220	3500	380	0,92	19,36	25	3	DISJ	C	3	1,00	19,36	B1	3	10,0	50	750	40	19,36	0,63	3 x 10,0 + 10,0 + T10,0 mm <sup>2</sup>
QDLT	39000	13000	13000	13000	380	0,92	64,41	63	3	DISJ	C	3	1,00	64,41	B1	3	50,0	134	750	40	64,41	0,42	3 x 50,0 + 60,0 + T25,0 mm <sup>2</sup>
TOTAL	50720	17000	17220	16500	380	0,92	83,76	80	3	DISJ	C	5	1,00	83,76	B1	3	35,0	110	1000	10	83,76	0,19	3 x 35,0 + 35,0 + T16,0 mm <sup>2</sup>

### Características do Quadro

Potência Instalada: 50720 W      Corrente de Circuito Trifásico  
 Tensão: 380 V  
 Fator de Potência: 0,92       $I_b = \frac{50720}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,92} = 83,76 \text{ A}$

N° de Pólos: 3  
 Corrente: 80 A  
 Corrente de Curto Circuito: 5 kA  
 Curva - Disjuntor:

Método de Referência: B1      Queda de Tensão Trifásica (%)  
 N° de Condutores Carregados: 3  
 Seção do Condutor: 35,0 mm<sup>2</sup>       $\Delta U\% = \frac{\sqrt{3} \times 100 \times 83,76 \times 10}{380 \times 56 \times 35,0} = 0,19\%$   
 Capacidade de Condução: 110 A  
 Classe de Tensão: 1000 V  
 Tipo do Condutor: EPR  
 Extensão do Condutor: 10 m  
 Queda de Tensão: 0,19 %

## Projeto de Instalações – Água Fria

A instalação de água fria foi projetada de modo a atender a Norma Brasileira, bem como a Concessionária local, garantindo desta forma um suprimento contínuo e em quantidade e qualidade suficientes.

O projeto foi elaborado atendendo as determinações do projeto arquitetônico quanto a localização e posicionamento das peças hidrossanitárias e de acordo com o que preconiza a seguinte norma:

- ▶ NBR-5626/98 - Instalação Predial de Água Fria

### Alimentação

O abastecimento será feito através da rede pública e será lançado para o castelo d'água, e assim, através da gravidade será distribuída em torno de toda a edificação.

*Demonstrativo do cálculo da pressão no ponto de alimentação*

#### Conexão analisada

Curva 90 soldável - 32 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento Coberta

Nível geométrico: 9.10 m

Processo de cálculo: Fair-Whipple-Hsiao

#### Tomada d'água:

Tomadas d'água- saídas longas - 1" (PVC rígido soldável)


Nível geométrico: -0.10 m

Pressão inicial: 10.00 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.00	25	0.00	0.48	1.20	1.68	0.0000	0.00	-0.10	0.00	10.00	10.00
2-3	0.00	25	0.00	0.50	1.50	2.00	0.0000	0.00	-0.10	-0.50	9.50	9.50
3-4	0.00	25	0.00	0.30	1.50	1.80	0.0000	0.00	0.40	0.00	9.50	9.50
4-5	0.00	25	0.00	0.20	1.00	1.20	0.0000	0.00	0.40	0.00	9.50	9.50
5-6	0.00	25	0.00	0.50	1.50	2.00	0.0000	0.00	0.40	0.50	10.00	10.00
6-7	0.00	25	0.00	0.60	1.50	2.10	0.0000	0.00	-0.10	0.00	10.00	10.00
7-8	0.00	25	0.00	0.43	0.60	1.03	0.0000	0.00	-0.10	0.00	10.00	10.00
8-9	0.00	25	0.00	2.30	0.60	2.90	0.0000	0.00	-0.10	-2.30	7.70	7.70
9-10	0.00	25	0.00	6.90	0.01	6.91	0.0000	0.00	2.20	-6.90	0.80	0.80
10-11	0.00	25	0.00	0.00	0.60	0.60	0.0000	0.00	9.10	0.00	0.80	0.80

Situação: Pressão suficiente

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
0.80	0.00	0.80	0.50



Material	Grupo	Conexões		L equivalente (m)	
		Item	Quant.	Unitária	Total
PVC	Tomadas d'água-saídas longas	1"	1	1.20	1.20
PVC	Joelho 90 soldável	32 mm	4	1.50	6.00
PVC	Hidrômetro individual	1,5 m³/h - 1" x 3/4" (VN= 0,75 m³/h)	1	1.00	1.00
PVC	Curva 90 soldável	32 mm	3	0.60	1.80
PVC	Luva soldável	32 mm	1	0.01	0.01

### Reservatórios

A edificação será dotada de 01 castelo d'água, localizado próximo a edificação com capacidade de 7.000 litros.

Abaixo segue o relatório de dimensionamento de água fria:

#### Cálculo do Consumo Diário

População Total: 70  
 Consumo per-capita (litros/pessoa/dia): 50  
 Consumo Total: 3500

#### Dimensionamento do Alimentador Predial

$$\text{Vazão (mín.)} = \frac{3500}{24 \times 60 \times 60} = 0,04 \text{ L/s ou } 0,00004 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$D_{\text{mín}} = \sqrt{\frac{4 \times 0,00004}{\pi \times 1}} \times 1000 = 7,18 \text{ mm}$$

Velocidade = 1,00 m/s

Diâmetro comercial adotado: ø25 mm

Reserva Técnica		Dimensionamento da Caixa D'água	
Consumo Total:	3500	Diâmetro:	2,50 m
Reserva Técnica (dias):	2	Área:	4,91 m²
Total (litros):	7000	Altura do Reservatório:	1,50 m
		Capacidade Calculada:	7359 litros

### Louças, metais e acessórios

Todos os materiais das instalações hidráulicas serão em louça de qualidade, de forma a atender as necessidades dos seus usuários.

### Distribuição e Dimensionamento

O abastecimento de água fria da edificação será por gravidade partindo do castelo d'água.

A rede de distribuição interna de água fria será executada com tubos, peças e conexões fabricadas em PVC rígido e soldável, dimensionados de acordo com as recomendações da NBR 5626/98.

O barrilete, colunas, ramais, sub-ramais, foram dimensionados, levando-se em consideração velocidade, vazão, perda da carga e pressão mínima sempre obedecendo os limites permitidos para instalação em questão. As colunas de alimentação terão registros de modo a favorecer manobras nas futuras manutenções.

As instalações prediais hidráulicas foram projetadas para conduzir a água fria por tubulações dimensionadas para funcionar como condutos forçados. Seu escoamento se processará por gravidade de acordo com a norma NBR-5626/98.

A alimentação dos ramais e sub-ramais será através de sistema indireto de distribuição e todas as tubulações de água fria serão de PVC rígido soldável. Na união de tubos que formam ângulos de 45° e 90°, serão utilizadas curvas ao invés de joelhos, com exceção das áreas internas dos ambientes, representados em detalhes isométricos.

Os diâmetros mínimos das colunas de distribuição, bem como seus ramais e sub-ramais, foram dimensionados através do "método dos pesos" pelo processo de cálculo "Fair-Whipple-Hsiao". Contudo, alguns diâmetros podem ser aumentados devido à simultaneidade de utilização dos pontos, determinado pelo "método das seções equivalentes de 1/2", e/ou pelo cálculo das pressões nos pontos mais desfavoráveis, a fim de minimizar as perdas de cargas distribuídas e localizadas.

*Demonstrativo do cálculo da pressão no ponto mais desfavorável*

Conexão analisada

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 2.20 m

Processo de cálculo: Fair-Whipple-Hsiao

Tomada d'água:


Castelo D'água - 7000 L - 1.1/2" (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 7.00 m

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	1.13	40	0.90	1.80	2.30	4.10	0.0266	0.11	7.00	1.80	1.80	1.69
2-3	1.13	40	0.90	3.00	0.01	3.01	0.0266	0.08	5.20	3.00	4.69	4.61
3-4	1.13	40	0.90	2.40	0.01	2.41	0.0266	0.06	2.20	2.40	7.01	6.95
4-5	1.13	40	0.90	2.85	3.20	6.05	0.0266	0.16	-0.20	0.00	6.95	6.79
5-6	1.13	40	0.90	6.47	1.20	7.67	0.0266	0.20	-0.20	0.00	6.79	6.58
6-7	1.13	40	0.90	3.95	3.20	7.15	0.0266	0.19	-0.20	0.00	6.58	6.39
7-8	1.13	40	0.90	2.40	1.20	3.60	0.0266	0.10	-0.20	-2.40	3.99	3.90
8-9	1.13	40	0.90	0.80	0.01	0.81	0.0266	0.02	2.20	-0.80	3.10	3.07
9-10	1.13	40	0.90	1.90	3.20	5.10	0.0266	0.14	3.00	0.00	3.07	2.94
10-11	1.07	40	0.85	1.60	2.20	3.80	0.0241	0.09	3.00	0.00	2.94	2.85
11-12	1.04	40	0.83	4.10	2.20	6.30	0.0231	0.15	3.00	0.00	2.85	2.70
12-13	0.95	40	0.75	1.90	2.20	4.10	0.0196	0.08	3.00	0.00	2.70	2.62
13-14	0.85	40	0.68	8.70	2.20	10.90	0.0163	0.18	3.00	0.00	2.62	2.44
14-15	0.82	40	0.65	11.63	2.20	13.83	0.0150	0.21	3.00	0.00	2.44	2.24
15-16	0.78	40	0.62	4.05	2.20	6.25	0.0138	0.09	3.00	0.00	2.24	2.15
16-17	0.74	40	0.59	8.77	2.20	10.97	0.0127	0.14	3.00	0.00	2.15	2.01
17-18	0.61	40	0.49	1.90	2.20	4.10	0.0092	0.04	3.00	0.00	2.01	1.97
18-19	0.43	20	1.38	4.10	2.20	6.30	0.1344	0.56	3.00	0.00	1.97	1.41
19-20	0.37	20	1.17	1.60	0.80	2.40	0.1002	0.24	3.00	0.00	1.41	1.17
20-21	0.37	20	1.17	1.73	0.50	2.23	0.1002	0.22	3.00	0.00	1.17	0.95
21-22	0.37	20	1.17	0.80	1.20	2.00	0.1002	0.20	3.00	0.80	1.75	1.55
22-23	0.37	20	1.17	0.00	0.01	0.01	0.1002	0.00	2.20	0.00	1.55	1.55

Situação: Pressão suficiente

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
4.80	3.25	1.55	0.50



Conexões				L equivalente (m)	
Material	Grupo	Item	Quant.	Unitária	Total
RCi	Fibra de vidro - 9000 L	1.1/2"	1	2.30	2.30
PVC	Luva soldável	50 mm	3	0.01	0.03
PVC	Joelho 90 soldável	50 mm	3	3.20	9.60
PVC	Curva 90 soldável	50 mm	2	1.20	2.40
PVC	Te de redução 90 soldável	50 mm - 25 mm	5	2.20	11.00
PVC	Te 90 soldável c/ redução lateral	50 mm- 25mm	3	2.20	6.60
PVC	Te de redução 90 soldável c/ redução lateral	50 mm - 25 mm- 25mm	1	2.20	2.20
PVC	Te 90 soldável	25 mm	1	0.80	0.80
PVC	Curva 90 soldável	25 mm	1	0.50	0.50
PVC	Joelho 90 soldável	25 mm	1	1.20	1.20
PVC	Luva soldável	25 mm	1	0.01	0.01

**Ligações dos Aparelhos**

As torneiras dos lavatórios e as esperas para as caixas de descargas acopladas aos vasos sanitários serão conectados às respectivas esperas, com ligações flexíveis cromadas Ø 1/2"; torneiras serão ligados diretamente às respectivas esperas.

**Tubulações em Geral**

As tubulações devem ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampões, que devem ser removidos na ligação final. Não é permitido o uso de papel ou de madeira para a vedação das extremidades.

Não é permitida a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas ou outros elementos estruturais, e deve ser observada a NBR 6118, quanto a abertura e canalização embutida.

Permite-se passagens curtas através de estrutura de concreto, desde que previstas no projeto estrutural. Estas passagens devem ser executadas nas formas com dimensões pouco superior ao da tubulação, para que estas possam ser instalada após a concretagem e não fiquem solidária à estrutura.

As buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem prevista de tubulações, através elementos estruturais, devem ser executadas e colocadas antes da concretagem.

**Tubulação Embutida**

Para as tubulações embutidas em alvenaria de tijolos cerâmicos, o corte deverá ser iniciado com serra elétrica portátil e cuidadosamente concluído com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Deverá ser eliminado qualquer agente que mantenha ou provoque tensões nos tubos e conexões. É desejável que a tubulação permaneça livre e com folga dentro dos rasgos executados na alvenaria.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo (permitindo-se somente, conforme descrito no parágrafo anterior, o deslocamento longitudinalmente).

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais.

Uma outra alternativa de lançamento de redes e tubulações é a utilização de locais apropriados, simplesmente vazios ou providos de fundo/parede falso, denominado de "shafts". Este espaço, adequadamente dimensionado à passagem das tubulações, deverá ser previsto no projeto.

## Tubulação Enterrada

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento e a elevação indicados no projeto.

Para o assentamento de tubulações em valas, observar o seguinte: +- nenhuma tubulação deve ser instalada enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade de atendimento, medidas eficazes de proteção devem ser adotadas;

- As tubulações não devem ser instaladas dentro ou através de: caixas de inspeção, poços de visita, fossas, sumidouros, valas de infiltração, coletores de esgoto sanitário ou pluvial, tanque séptico, filtro anaeróbio, leito de secagem de lodo, aterro sanitário, depósito de lixo etc.;

- A largura das valas deve ser de 15 cm para cada lado da canalização, ou seja, suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o preenchimento das tubulações sob condições adequadas de trabalho;

- O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superfície firme e contínua para suporte das tubulações. O leito deve ser constituído de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais perfurantes. No reaterro das valas, o material que envolve a tubulação também deve ser granulado fino e a espessura das camadas de compactação deve ser definida segundo o tipo de material de reaterro e o tipo de tubulação;

- As tubulações devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada componente internamente antes do seu assentamento, mantendo-se a extremidade tampada até que a montagem seja realizada;

- Todos os tubos serão assentados com uma cobertura mínima possível de 30 cm;

## Projeto de Instalações – Sanitário

A instalação de esgoto sanitário foi projetada de modo a atender as exigências técnicas mínimas, em caimentos, seções e peças de conexão permitindo assim um fácil escoamento, com vários pontos de desobstruções, limitando os níveis de ruídos e ventilando a rede de modo a se evitar ruptura dos fechos hídricos e encaminhar os gases à atmosfera.

O projeto foi elaborado atendendo as determinações do projeto arquitetônico quanto a localização e posicionamento das peças hidro sanitárias e de acordo com o que preconiza as seguintes normas:

- ▶ NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução
- ▶ NBR 7229:1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos
- ▶ NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar edisposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação

## Captação e dimensionamento

O coletor predial, subcoletores, ramais e colunas de ventilação, foram dimensionados pelos critérios fixados pela Norma Brasileira, ou seja, através das unidades Hunter de contribuição, levando-se em conta a quantidade e frequência habitual de utilização dos aparelhos sanitários. O traçado da tubulação foi projetado de tal forma a ser o mais retilíneo possível, evitando-se mudanças bruscas de direção.

Será implantada uma rede geral de esgoto, constituída de tubulações e caixas de inspeção de forma a conduzir os despejos sanitários para o seu destino final.

Os despejos das peças sanitárias deverão ser captados obedecendo-se todas as indicações apresentadas nos detalhes de esgoto utilizando-se todas as conexões previstas na planta, não se permitindo esquentes nas tubulações sob quaisquer pretextos.

Os encaminhamentos serão divididos em primários (vasos sanitários) e secundários (lavatórios, chuveiros, áreas de serviço etc.). Todos os esgotos secundários deverão ser direcionados para ralos e caixas sifonadas e destes para as colunas e ramais de Esgoto Primário. Os despejos das pias deverão ser interligados à caixa de gordura e estas interligadas as caixas de esgoto primário.



As tubulações e conexões do sistema de esgoto sanitário deverão ser em PVC, ponta, bolsa e virola, de fabricação TIGRE ou Similar, para os ramais e sub-ramais.

As conexões do sistema deverão ser encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda do lubrificante indicado para este tipo de material.

Os vasos sanitários deverão ser auto sifonados e instalados conforme exigência do fabricante.

Na instalação deste deverá ser usado anel de cera reforçada com uretano, reduzindo assim o tempo de instalação e garantindo uma perfeita vedação contra vazamentos de água e eliminação definitiva de odores. Os demais aparelhos, tais como lavatórios, ralos, e pias deverão ser sifonados através de sifões apropriados a cada peça.

### **Dimensionamento das Tubulações de Esgoto**

O dimensionamento dos coletores prediais, subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga é estabelecido em função das unidades Hunter de Contribuição (UHC) atribuídas aos aparelhos sanitários contribuintes. A NBR-8160/1999 fixa os valores dessas unidades para os aparelhos mais comumente usados. Assim as tubulações foram dimensionadas de acordo com as tabelas abaixo. A norma preconiza que para o dimensionamento dos coletores e subcoletores em prédios residenciais, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro para a somatória do número de UHC, no caso o vaso sanitário.

*Demonstrativo do cálculo da Rede de Esgoto no ponto mais desfavorável*

#### **Caixa de Inspeção 3**

Situação: Ramal secundário

Contribuição total: 159.00 UHC

Número de pontos de contribuição: 80

Diâmetro calculado:  $\varnothing 4''$

Diâmetro comercial adotado: PVC Esgoto - 100 mm - 4''

#### **Caixa de gordura**

Número de cozinhas: Uma cozinha

Tipo de caixa: Pequena

Altura sobressalente: 25 cm

Volume estimado: 18 litros

#### **Dimensões:**

Profundidade total: 51 cm

Profundidade útil: 26 cm


Diâmetro: 30 cm


Volume de retenção: 18.4 litros

### **Ventilação**

Deverá ser implantado um sistema de ventilação, conforme indicação nas plantas, que permitirá o acesso do ar atmosférico no interior do sistema de esgoto, bem como a saída dos gases de forma a impedir a ruptura dos fechos hidráulicos.

As colunas de ventilação serão situadas acima da cobertura 30 cm, no caso de telhados ou laje de cobertura, caso a laje seja utilizada para outros fins, a distância mínima será de 2,00 m protegida adequadamente contra danificações.





### Das Caixas de Inspeção

As caixas de inspeção serão em alvenaria, com dimensão e execução conforme peças gráficas, terão tampa em concreto armado, serão hermeticamente fechadas; terão alça para facilitar a remoção quando for da limpeza ou possíveis desobstruções nas tubulações.

### Destino final

O destino final será na vala de infiltração.

### Tanque séptico

Habitação	Ocupação	Tipo	Número de Ocupantes	Contribuição de esgoto		Contribuição de lodo	
				Unitário	Total	Unitário	Total
			N	(L/pessoa.dia)	(L/dia)	(L/pessoa.dia)	(L/dia)
Estádio	Definitiva	Edifícios Públicos	70	50.00	3500.00	0.20	14.00

### Dados:

Intervalo entre limpezas: 1 ano

Temperatura do mês mais frio: 20 °C

K = Taxa de acumulação de lodo: 65

T = Tempo de detenção de despejos: 0.83 dia

Lf = Contribuição de lodo fresco: 14 Litros/dias

C = Contribuição de esgoto: 3500 L/dia

### Volume estimado:

$$V = 1000 + (C * T + K * Lf)$$

$$V = 1000 + (3500 * 0.83 + 65 * 14)$$

$$V = 4815 \text{ L ou } 4.82 \text{ m}^3$$

### Dimensões:


Formato: Cilíndrico

Número de câmaras: Câmara única

Diâmetro: 227 cm

Profundidade útil: 120 cm

Volume efetivo: 4.86 m³



**Vala de infiltração**

Habitação	Ocupação	Tipo	Número de Ocupantes	Contribuição de esgoto	
			N	Unitário	Total
				(L/pessoa.dia)	(L/dia)
Estádio	Definitiva	Edifícios Públicos	70	50.00	3500.00

Teste	Tempo de duração do teste (min)	Rebaixamento de água (m)
1	120	0.01
2	120	0.01
3	120	0.01

**Dados:**

Taxa de percolação média do solo: 12000 min/m

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.024 m³/m².dia

C = Contribuição de esgoto: 3500 L/dia

**Área de infiltração estimada:**

$$A = (C / 1000) / T$$

$$A = (3500 / 1000) / 0.024$$

$$A = 145.83 \text{ m}^2$$

**Dimensões:**

Número de valas calculado: 3

Número efetivo de valas adotado considerando alternância: 6

Comprimento de cada vala: 30.0 m

Inclinação lateral: 60°

Largura da base: 100 cm

Largura no topo da vala: 152.0 cm


Comprimento da base mais lateral: 169.3 cm

Altura do reaterro: 15 cm

Diâmetro dos tubos de distribuição: 10 cm

Distância entre os tubos de distribuição: 100 cm

Área útil de infiltração: 152.35 m²



## 1.0 Dimensionamento de Tanque Séptico de Câmara única

Trata-se de uma unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão. Neste projeto utilizaremos uma unidade Cilíndrica.

Utilizamos como referência a Norma NBR 07229-1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos (ABNT).

### Premissas de Projeto

<b>N</b>	Número de Contribuinte ou Unidades de Contribuição	70,00
<b>C</b>	Contribuição de Despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1 da Norma 07229-1993) - 80%	50,00
<b>T</b>	Período de Detenção (Dia) - (ver Tabela 2 da Norma 07229-1993)	0,83
<b>Lf</b>	contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1 da Norma)	0,20
<b>K</b>	Taxa de Acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de lodo fresco (ver Tabela 3 da Norma)	65,00

### a) Cálculo do Volume Útil

O volume útil em litros do tanque Séptico é obtido pelo cálculo abaixo:

$$V = 1000 + N(C \times T + K \times Lf)$$

Onde:

- N** = Número de Contribuinte
- C** = Contribuição de Despejos (L/pesxdia)
- T** = Período de Detenção (Dia)
- Lf** = Contribuição de Lodos Frescos (l/Pes/dia)
- K** = Taxa de Acumulação de lodo Fresco

Portanto:

$$V = 1.000,00 + N ( C \times T + K \times Lf )$$

$$V = 1.000,00 + 70,00 ( 50,00 \times 0,83 + 65,00 \times 0,20 ) = 4.815,00 \text{ L} = 4,82 \text{ m}^3$$

### b) Dimensionamento do tanque em Forma Retangular:

Largura	1,50 m	
Comprimento	2,50 m	
Profundidade Útil	1,00 m	► V = 3,75 m³ = 3.750,00 L


### b) Dimensionamento do tanque Circular:

Diâmetro	1,20 m	
Profundidade Útil	1,00 m	► V = 1,13 m³ = 1.130,97 L

OBS: Serão utilizadas 3 manilhas com 0,50 m de Altura e Diâmetro de 1,20 m

### c) Verificação da Geometria adotada

Largura mínima = 0,70m	>	OK
Relação comprimento largura: $2 \leq c/l \leq 4$	=	1,67 > OK
Profundidade útil máxima = 2,50m	>	OK
Profundidade útil mínima = 1,20m	>	OK



**2.0 Dimensionamento do Sumidouro**

**Premissas de Projeto**

<b>V</b>	Volume útil	4,82 m <sup>3</sup>
<b>T</b>	Tempo de Detenção (Dia)	0,83
<b>T inf</b>	Taxa de Infiltração em L/m <sup>2</sup> xD - Obtida no Ensaio de Absorção do Solo	25,00

**a) Volume de Infiltração por Dia**

O volume de Infiltração por dia é obtido pelo cálculo abaixo:

Onde:

$$Q_{inf} = \frac{V_{\text{útil}}}{T_{\text{detenção}}}$$

**V** = Volume útil  
**T** = Tempo de Detenção (Dia)

Portanto:

$$Q_{inf} = \frac{V}{T} = \frac{4,82}{0,83} = 5,80 \text{ m}^3/\text{Dia}$$

**b) Área de Infiltração**

Conforme o Volume diário infiltrado por dia a área de Infiltração necessária é obtida pelo cálculo abaixo:

$$A_{inf} = \frac{Q_{inf} \times 1.000}{T_{infiltração}}$$

Onde:

**Q inf** = Volume de Infiltração por Dia  
**T infiltração** = Taxa de Infiltração em L/m<sup>2</sup>xD - Obtida no Ensaio de Absorção do Solo

Portanto

$$A_{inf} = \frac{Q_{inf} \times 1.000}{T_{infiltração}} = \frac{5,80 \times 1.000}{25,00} = 232,05 \text{ m}^2$$

**c) Dimensionamento de Vaia de Infiltração**

Comprimento	1,00 m					
Largura	1,00 m	► A =	3,00 m	>	232,05 ÷ 3,00 =	77,35 m
Profundidade Útil	1,00 m					
Quantidade	3,00	Valas de Infiltração				

**Projeto de Instalações – Prevenção e Combate a Incêndio**

**DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO:**

**Número da art do projeto:** 0000007634315

**Classificação da edificação:** F-3

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Itaitinga

**Projetista:** Géssica da Silva Matias

**Classificação da atividade:** Centro Esportivo e de Exibição

**Risco:** Baixo (150 MJ/m<sup>2</sup>)

**Endereço:** Av. Deputado Paulino Rocha - Itaitinga/CE

**Área total construída\*:** 215,94 m<sup>2</sup>

**Área total do terreno:** 7.519,33 m<sup>2</sup>

**Número de Pavimentos:** Edificação Térrea

**Altura considerada:** 0 m

**Altura total da edificação:** 10,30 m

**Descrição dos pavimentos:** Trata-se de um Centro Esportivo de pequeno porte composto por:

**- Campo Gramado**

**- Bloco Administrativo** (dois banheiros masculinos, dois banheiros femininos, dois banheiros acessíveis, dois banheiros comuns, dois vestiários para jogadores, um vestiário para os árbitros, uma cantina, uma bilheteria, sala administrativa, uma sala para comando e controle\*, e posto médico\*.

Sala de Comando e Controle: na edificação está previsto uma sala em local estratégico, que tem uma visão completa de todo campo, equipada com todos os recursos de informação e de comunicação disponíveis incluindo controle de acesso. Nesta sala deve-se interligar todos os sistemas de monitoramento e alarme, *conforme item 9.8 da NT.003.*

Posto Médico: na edificação está previsto dois postos médicos para atendimento pré-hospitalar em ambas as torcidas, *conforme item 13.11 da NT.003.*

**- Casa do Gerador:** está prevista a casa do gerador para acomodação do grupo moto gerador de energia para a manutenção de todos os sistemas elétricos de segurança (emergência), *conforme item 13.9 da NT.003.*

**- Castelo D'água**

**DO ENQUADRAMENTO (indicar as medidas de segurança requeridas pela edificação e áreas de risco)**

- Acesso de Viaturas na Edificação
- Saídas de emergência
- Brigada de Incêndio
- Iluminação de emergência
- Sinalização de emergência
- Extintores

## DO ACESSO DE VIATURAS

**Largura da via interna:** 4 metros

**Altura da entrada principal:** livre

Na edificação será construída vias de acessos das viaturas do Corpo de Bombeiros interligando a Av. Deputado Paulino Rocha ao Estádio, a qual faz limite com a referida edificação. Nela haverá dois acessos de veículos de emergência junto ao campo, em lados ou extremidades opostas, viabilizando a remoção de vítimas, conforme item 13.5 da NT.003.

Também existirá uma área reservada e devidamente sinalizada, destinada a viaturas de emergência, com dimensões mínimas de 20,00 m de comprimento por 8,00 de largura, na área adjacente ao estádio e próximo ao portão que dá acesso ao campo, conforme item 13.6 da NT.003.

## DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Os símbolos utilizados na Sinalização (NBR 13.434) estão indicados na tabela a seguir:

Símbolo	Significado	Dimensões (cm)	Símbolo	Significado	Dimensões (cm)
	Indicação de saída para esquerda (fotoluminescente)	15 x 30		Indicação de saída para direita (fotoluminescente)	15 x 30
	Extintor de incêndio (fotoluminescente)	15 x 15		Indicação de saída, acima das portas (fotoluminescente)	15 x 30
	Proibido fumar	15		Sinalização de solo (hidrantes e extintores)	quadrado (1,00mx1,00m) Fundo:vermelha

Quadrada e/ou retangular: Utilizadas para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência e identificação de equipamentos utilizados no combate a incêndio e alarme.

### Cores de Sinalização

A cor da segurança deve cobrir no mínimo 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, onde este valor deve ser no mínimo de 35%.

- VERMELHA: Utilizada para símbolos de proibição e identificação de equipamentos de combate a incêndio e alarme.
- VERDE: Utilizada para símbolos de orientação e socorro
- PRETA: Utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.

Cores de Contraste: As cores de contraste são a branca ou a amarela, conforme especificado na tabela 3 da NBR 13.434, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes para a sinalização de orientação e de equipamentos.

Indicação de lotação máxima de público:

- Formato: quadrado
- Dimensões (L×H): Devem ser tal modo, que a uma distância mínima de 4,00m seja possível sua visualização e identificação.
- Altura mínima das letras: 30 mm
- Cores: Verde com cor de contraste 2.5 G 3/4 da Munsell Book of Colors®
- Inscrição: Seguirá as indicações conforme NT 003/2011 (Figura 13) e os dados da população mencionados no item DIMENSIONAMENTO DE LOTAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.
- Pictograma deverá ser fotoluminescente

**DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

**Tipo de lâmpada:** 2 lâmpadas fluorescentes

**Potência (watt):** 9W

**Tensão de alimentação:** 220V/6V

**Autonomia:** 4 horas ligado em baterias (B.A.)

**Nível de iluminamento:** 3 lux para locais aberto e 5 lux para escada e locais com obstáculo.

Luminárias de emergência alimentadas por central independente (bateria) com funcionamento mínimo de 4 horas.

As luminárias deverão ficar dispostas até a altura de 2,50m do chão.

**Características básicas:** comutação instantânea e funcionamento automático quando houver queda de tensão.

**DOS APARELHOS EXTINTORES:**

**Risco da edificação:** Baixo

**Altura de instalação do extintor (metros):** 1,60m (ver detalhe)

**DISTRIBUIÇÃO DOS APARELHOS EXTINTORES**

<b>TIPO E CAPACIDADE EXTINTORA</b>			
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C</b>	<b>CO2 – 5 B:C</b>	<b>ÁGUA – 2 A</b>
<b>TÉRREO</b>	10	0	0
<b>TOTAL</b>	10	0	0

*Obs.1: Os extintores quando acondicionados em suportes tipo "tripé" devem obedecer à sinalização padrão estabelecida em norma.*

*Obs.2: Os extintores localizados em áreas externas serão protegidos contra intempéries e danos físicos com capa protetora.*


Os extintores em sua disposição devem obedecer ao tipo e ao risco a proteger devendo de acordo com as reformas realizadas na edificação prover a mudança do tipo de extintor conforme o risco.

Este risco está condicionado a alguns fatores:

- Da natureza do fogo a extinguir;
- Da substância utilizada para a extinção do fogo;
- Da quantidade desta substância e sua unidade extintora;
- Da classe ocupacional do risco.







O emprego dos extintores obedecerá aos seguintes princípios:

- A possibilidade de o fogo bloquear seu acesso deverá ser a mínima possível;
- Boa visibilidade e fácil localização;
- Os locais onde os extintores serão colocados serão sinalizados por um quadrado no piso de **1,0 m<sup>2</sup>**, abaixo do extintor.

## DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

**Quanto à ocupação:** F-3 (Centro Esportivo e de Exibição)

**Quanto à altura:** Edificação Térrea

**Quanto às características construtivas:** Edificação do tipo Z

**Área do maior pavimento:** Térreo - 200 m<sup>2</sup>

**Número de saídas da Edificação:** 06 (todas os portões devem dispor de barra antipânico)

**Tipo de escada:** Escada não enclausurada (NE)

**Porta corta fogo:** Não possui

**Janela da escada (caixilho fixo de vidro armado):** Não possui

**Janela de exaustão da antecâmara:** Não possui antecâmara

**Área dos dutos de ventilação:** Não possui duto de ventilação

**TRF dos elementos estruturais do duto:** Não possui duto de ventilação

**Altura do corrimão:** Altura de 0,92m da sua geratriz, boleado, cantos arredondados e instalados nos dois lados das escadas e arquibancadas

**TRF dos elementos estruturais:** No mínimo 2 horas de resistência ao fogo

**Número de escadas:** Quatro (08) escadas.

### População:

Para fins de cálculo, adotou-se o critério do item 7.1.2.2 (Arquibancadas sem cadeiras ou poltronas) da NT 003/2011 que descreve a proporção de 1 pessoa/0,50 m linear de arquibancada, tendo como fórmula a seguinte expressão:

- $P = (2 \times X) \times n$
- P: População máxima (número de pessoas)
- X: Extensão da arquibancada (dado em metros)
- n: Número de degraus da arquibancada (dado em unidades)

- População máxima dos setores 01, 02, 03 e 04


- $P = (2 \times X) \times n \rightarrow P = (2 \times 11) \times 5 \rightarrow P = 110,00 \rightarrow P = 110 \text{ pessoas}$
- X: 11,00 m
- n: 5 degraus

$P_{total} = 4 \times 110 = 440 \text{ pessoas}$

Com os resultados encontrados, chegou-se a uma População Máxima de 440 pessoas.

**Existirão catracas e setor de bilheteria para o controle de acesso e que não permita ultrapassar a lotação máxima permitida de 440 pessoas.**

Por tratar-se de uma edificação permanente, tendo sua população inferior a 2.500 pessoas, os parâmetros de saída serão dimensionados conforme norma técnica NT.005, assim descrito no item 2.2 da NT.003.



## Cálculo da Largura das Saídas

"L" é a largura total das saídas. "N" é número de unidades de passagens "U" que é dada em metro:

$$L = N \times U$$

$$L = 4 \times 0,50 = 2,0 \text{ m}$$

Assim, teremos 03 saídas de 2,00 m cada, para o escoamento de toda a população do estádio. Pois, de acordo com o item 5.1.2 da NT03, informa que deverá ter no mínimo 02 alternativas de saídas de emergência, em lados distintos em todos os setores.

A) Cálculo de N° de Unidades de Passagem (N):  $N = P \div C = 400 \div 100 = 4 \rightarrow N = 4,0$

Onde "P" é a população total, "C" é a capacidade de "U", que para Acessos/Descargas/Portas = 100 e Escadas/Rampas = 75 (conforme Tabela 4 – NT.005).

B) Unidade de Passagem (U): Conforme item 4.5.4.2.1 da NT.005, adotaremos  $U = 0,50 \text{ m}$ .

C) Número Mínimo de Saídas: Conforme Tabela 6 - NT.005, teremos o mínimo de 02 saídas.

## DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Classificação: Centro Esportivo e de Exibição, F-3

Nível de proteção: IV

Classificação da estrutura: Estrutura Comum

Tipo de Estrutura: Áreas Esportivas

Área de exposição equivalente: 7.519,33 m<sup>2</sup>

Cálculo da necessidade de SPDA: Segundo NBR 5419, quando desnecessário, comprovar com cálculo.

## DIMENSIONAMENTO DO SPDA:



Tipo de captação: Para-raio Franklin

Raio de proteção: 20,49 m

Altura do captor no Castelo D'água: 1,60 m

Cálculo do raio de proteção (R.P) e altura do captor (h) instalado sobre o castelo d'água:

- Altura do castelo d'água (H): 9,30 m (do piso ao topo)
- Raio de ação (R.A): 3,00 m
- Ângulo de proteção: Figura 1 – NBR 5419-3  $\rightarrow (\alpha) = 62^\circ$
- Altura do cone de proteção (Hc):  $(H + h) \rightarrow 9,30 + 1,60 = 10,90 \text{ m}$
- $h = R.A \div \text{tg}(\alpha) \rightarrow h = 3,00 \div \text{tg}(62^\circ) \rightarrow h = 3,00 \div 1,88 \rightarrow h = 1,60 \text{ m} \rightarrow \underline{h = 1,60 \text{ m}}$
- $R.P = Hc \times \text{tg}(\alpha) \rightarrow R.P = 10,90 \times \text{tg}(62^\circ) \rightarrow R.P = 10,90 \times 1,88 \rightarrow \underline{R.P = 20,49 \text{ m}}$

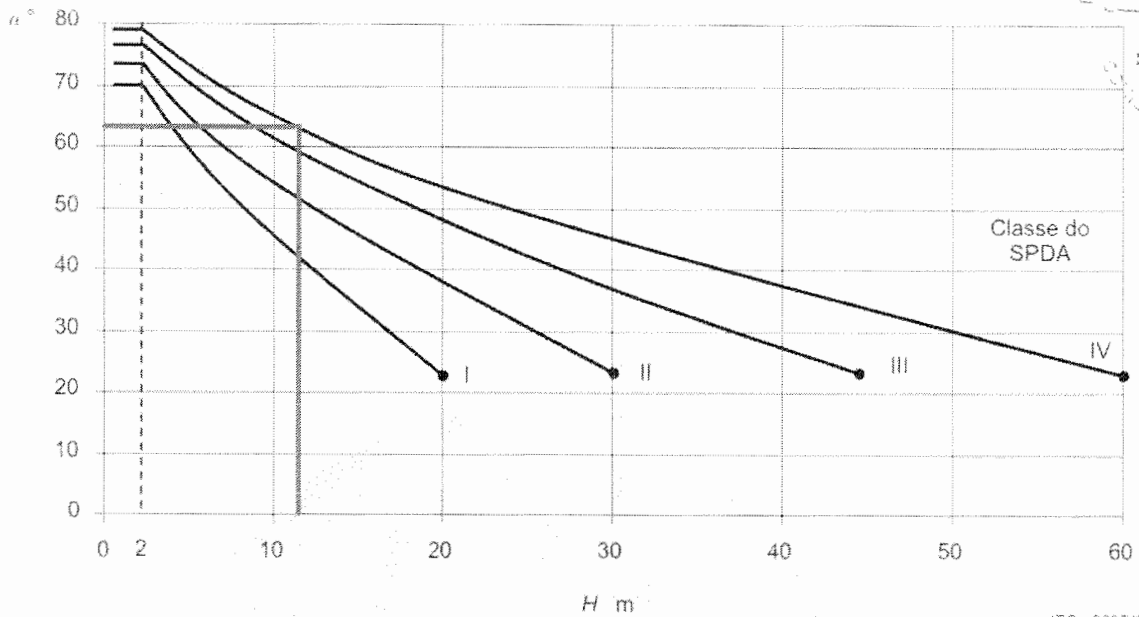

IEC 2095/05

**Número de descidas:** duas descidas

**Material utilizado:** cabo de cobre nu com área de seção 50 mm<sup>2</sup>, totalmente isolados da edificação através de suportes isoladores, os quais encaminharão o cabo até o piso e interligará as hastes de aterramento.

**Altura da proteção mecânica de PVC rígido:** 3,00 m

**Tipo de aterramento:** hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40m com caixa de visita.

**Material utilizado:** hastes de aterramento serão em cobre nas dimensões 5/8" x 2,40 m e interligadas entre si com um cabo de cobre nu com área de seção de 50 mm<sup>2</sup>.

**Resistência do aterramento:** 10  $\Omega$  (Ohm)

**Conclusão:** Projetamos um para-raios tipo Franklin com altura de 1,60 m instalado sobre o castelo d'água que protegerá o mesmo com duas descidas em cabo de cobre nu de 50 mm<sup>2</sup>. Estes cabos, por sua vez, serão conectados no solo com cabo de cobre nu de 50 mm<sup>2</sup> às hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40 m com caixa de visita.

### DIMENSIONAMENTO DO SPDA NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO


**Tipo de captação:** Para-raio Franklin

**Raio de proteção:** 26,10 m

**Altura do captor nos Postes de Iluminação acima da estrutura metálica de iluminação:** 2,10 m

**Cálculo do raio de proteção (R.P) e altura do captor (h) instalado sobre o poste de iluminação:**

- Altura do poste de iluminação (H): 20,20 m (do piso ao topo)
- Raio de ação (R.A): 2,60 m
- Ângulo de proteção: Figura 1 – NBR 5419-3  $\rightarrow (\alpha) = 51^\circ$
- Altura do cone de proteção (Hc):  $(H + h) \rightarrow 20,20 + 1,00 = 21,20$  m
- $h = R.A \div \text{tg}(\alpha) \rightarrow h = 2,60 \div \text{tg}(51^\circ) \rightarrow h = 2,60 \div 1,23 \rightarrow h = 2,10$  m
- $R.P = Hc \times \text{tg}(\alpha) \rightarrow R.P = 21,20 \times \text{tg}(51^\circ) \rightarrow R.P = 21,20 \times 1,23 \rightarrow R.P = 26,10$  m

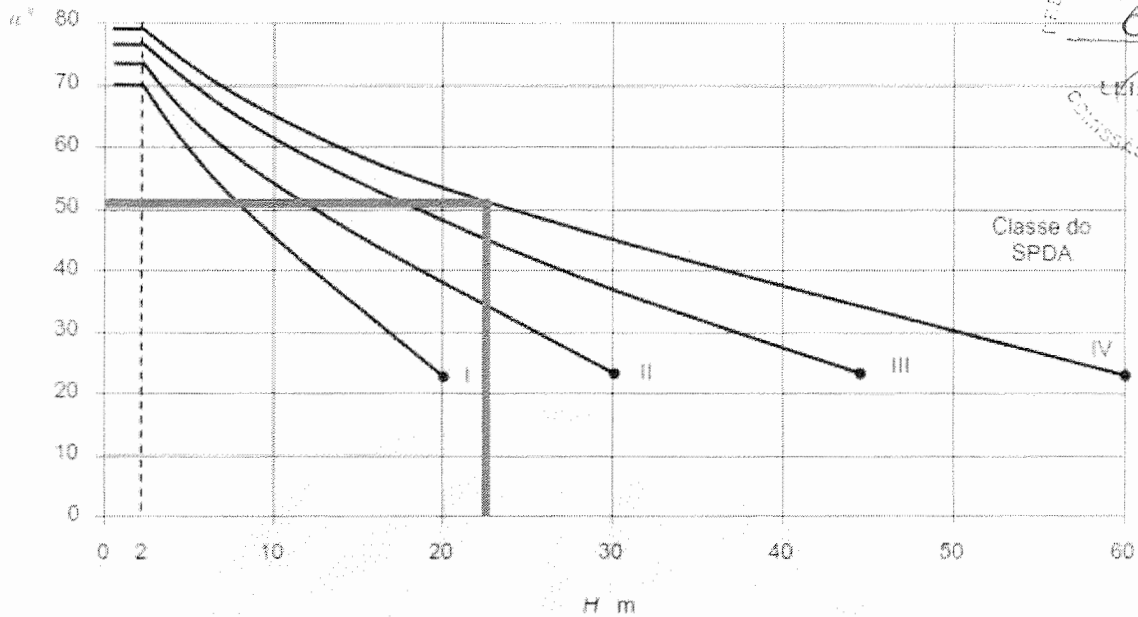

**Número de descidas:** uma descida

**Material utilizado:** cabo de cobre nu com área de seção 70 mm<sup>2</sup>, totalmente isolados da edificação através de suportes isoladores, os quais encaminharão o cabo até o piso e interligará as hastes de aterramento.

**Altura da proteção mecânica de PVC rígido:** 3,00 m

**Tipo de aterramento:** hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40m com caixa de visita.

**Material utilizado:** hastes de aterramento serão em cobre nas dimensões 5/8" x 2,40 m e interligadas entre si com um cabo de cobre nu com área de seção de 50 mm<sup>2</sup>.

**Resistência do aterramento:** 10 Ω (Ohm)

**Conclusão:** Projetamos um para-raios tipo Franklin com altura de 1,00 m instalado sobre o poste de iluminação que protegerá o mesmo com duas descidas em cabo de cobre nu de 70 mm<sup>2</sup>. Estes cabos, por sua vez, serão conectados no solo com cabo de cobre nu de 50 mm<sup>2</sup> às hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40 m com caixa de visita.

## DIMENSIONAMENTO DO SPDA NA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

**Tipo de captação:** Gaiola de Faraday

**Largura da malha:** 3,65 m

**Espaçamento médio:** 10 m

**Perímetro da cobertura:** 111,80 m

**Números de descidas:** 16

**Material utilizado:** barra chata de alumínio 3/4" x 1/4" x 3 m, totalmente isolados da edificação através de suportes isoladores, os quais encaminharão até o piso e interligará as hastes de aterramento.

**Altura da proteção mecânica de PVC rígido:** 3,00 m

**Tipo de aterramento:** hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40m com caixa de visita.

**Material utilizado:** hastes de aterramento serão em cobre nas dimensões 5/8" x 2,40 m e interligadas entre si com um cabo de cobre nu com área de seção de 50 mm<sup>2</sup>.

**Resistência do aterramento:** 10 Ω (Ohm)

**Conclusão:** Projetamos uma Gaiola de Faraday em Barra Chata de Alumínio 3/4" x 1/4" a ser instalada em todo o perímetro fixo sobre o telhado cerâmico. Desta Gaiola ligamos as descidas fixadas na parede até ligarem-se aos terminais de compressão com cabos de cobre nu de #35 mm<sup>2</sup>. Estes cabos, por sua vez, serão interligados ao anel enterrado no solo com cabo de cobre nu de #50 mm<sup>2</sup>, conectados às hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40 m com caixa de visita.

## DA SALA DE COMANDO E CONTROLE

Na edificação está previsto uma sala em local estratégico, que tem uma visão completa de todo campo, equipada com todos os recursos de informação e de comunicação disponíveis incluindo controle de acesso. Nesta sala deve-se interligar todos os sistemas de monitoramento e alarme.

O Estádio será equipado com sistema de sonorização que permitam difundir, em caso de emergência, aviso de abandono ao público e acionar os meios de socorro para intervir em caso de incêndio ou outras emergências.

## DO POSTO MÉDICO

Na edificação está previsto dois postos médicos para atendimento pré-hospitalar em ambas as torcidas, conforme item 13.11 da NT.003.

## DA BRIGADA DE INCÊNDIO


Brigadas de Incêndio são grupos de pessoas previamente treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma organização, empresa ou estabelecimento para realizar atendimento em situações de emergência. Em geral estão treinadas para atuar na prevenção e combate de incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação de ambientes e em número dimensionados pela portaria N°003/2011 do CBMCE.

Para os números mínimos de brigadistas, deverá ser previsto os turnos, a natureza de trabalho e os eventuais afastamentos, além de levar em conta a participação de pessoas de todos os setores. Sempre que o resultado de cálculo do número de brigadistas por pavimento for fracionário, deve-se arredondá-lo para mais.

O organograma da brigada de incêndio varia de acordo com o número de edificações, o número de pavimentos em cada edificação e o número de empregados em cada pavimento ou compartimento.

Por tratar-se de uma edificação do Grupo F ficará facultada a exigência de um Assessor Técnico, logo assim, a Brigada de Incêndio desta edificação terá o seguinte organograma em escala hierárquica:

- 1 x Líder
- 1 x Assessor Técnico (opção facultativa)
- Brigadistas (demais funcionários)





**VI. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA**

## Execução dos Serviços

---

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por seu contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

## Normas

---

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBR's) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

## Materiais

---

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

## Mão de Obra

---

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

## **Assistência Técnica e Administrativa**

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

## **Despesas Indiretas e Encargos Sociais**

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

## **Condições de Trabalho e Segurança da Obra**

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:


- a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.





**VII. PREMISSAS PARA ELABORACIÓN DO ORÇAMENTO**


## Fonte de Preços


Adotamos os preços da Tabela da Seinfra 24.1 com data base de março de 2016 e Tabela Sinapi/CE com referência do mês 07/2018. Quando os serviços não foram encontrados em nenhuma das tabelas oficiais foram elaboradas composições de Preços com coleta ou com utilização de insumos das tabelas de referência.

## Composição do BDI

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposta de acordo órgãos controladores a Prefeitura Municipal adota um **BDI de acordo com Composição que Segue.**

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI CPNFORME ACÓRDÃO 2622/13 - TCU PLENÁRIO)</b>						
TIPO DE OBRA :	EDIFICAÇÕES	MIN	MED	MÁX	BDI S/ CPRB	BDI C/ CPRB
		20,34%	22,12%	25,00%	21,15%	27,35%
ITEM	DESCRIÇÃO	MIN	MED	MÁX	ADOTADO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,00%	3,00%	
S e G	SEGUROS E GARANTIAS	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	
R	RISCOS	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	
L	LUCRO	6,16%	7,40%	8,68%	6,16%	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE IMPOSTOS			7,65%	
IMPOSTOS	PIS				0,65%	
	COFINS				3,00%	
	ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO)	4,00% x 100,0% =			4,00%	
<b>FÓRMULA INDICADA PELO TCU</b>						
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - (I1 + I2 + I3)} - 1$						
<b>CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB</b>						
$BDI = \frac{(1 + 3,00\% + 0,80\% + 0,97\% + -) \times (1 + 0,59\%) \times (1 + 6,16\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\%)} - 1 = 21,15\%$						
<b>CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB</b>					<b>PERCENTUAL DA CPRB</b>	<b>4,50%</b>
$BDI = \frac{(1 + 3,00\% + 0,80\% + 0,97\% + 0,00\%) \times (1 + 0,59\%) \times (1 + 6,16\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\% + 4,50\%)} - 1 = 27,35\%$						

  
**GESSICA DA SILVA MATIAS**  
 CAU 190273-3



## Encargos Sociais

Nos preços pesquisados na Tabela de Preços da SINAPI emitida pela Caixa Econômica Federal a composição de Encargos sociais apresenta-se conforme segue:


SINAPI - Composição de Encargos Sociais




CEARÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/2017


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feridos	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,70%	0,92%	0,70%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	Não incide	1,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,26%	8,55%	11,26%	8,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,33%</b>	<b>18,29%</b>	<b>47,33%</b>	<b>18,29%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07%	5,37%	7,07%	5,37%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,81%	5,01%	3,81%
C5	Indenização Adicional	0,59%	0,45%	0,59%	0,45%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>16,01%</b>	<b>12,17%</b>	<b>16,01%</b>	<b>12,17%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95%	3,07%	17,42%	6,73%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59%	0,45%	0,63%	0,48%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,54%</b>	<b>3,52%</b>	<b>18,05%</b>	<b>7,21%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>88,68%</b>	<b>50,78%</b>	<b>118,16%</b>	<b>74,47%</b>

Nos preços pesquisados na Tabela de Preços emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará a composição de encargos sociais apresenta-se conforme segue:




ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 e 024.1 (DESONERADA)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,00	0,91	0,00
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,00	0,08	0,00
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,00	0,12	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,63	0,02	0,63	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>	<b>17,65</b>	<b>6,95</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,60	2,98	17,00	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>	<b>116,33</b>	<b>73,24</b>

  
**GESSICA DA SILVA MATIAS**  
 CAU 190273-3



OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
LOCAL: ITAITINGA/CE  
RRT:

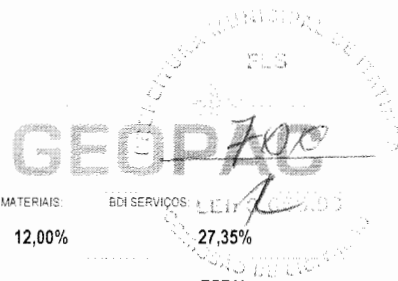

COD. ORÇA:	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO.	BASE	ENC.SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇOS
A	ORÇAMENTO RESUMIDO	07/2018	88,68%	12,00%	27,35%
ITEM	DESCRIÇÃO				TOTAL
1.	BLOCO 1 ( W.C.'s, VESTIÁRIO, CANTINA, DEPÓSITO E BILHETERIA)				181.601,85
2.	BLOCO 2 ( W.C.'s, VESTIÁRIOS E POSTO MÉDICO)				216.150,67
3.	IMPLANTAÇÃO: CAMPO DE FUTEBOL, ILUMINAÇÃO EXTERNA, SPDA, CASTELO D'ÁGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E MURO				1.113.140,24
				<b>TOTAL</b>	<b>1.510.892,76</b>

VALOR DO ORÇAMENTO

UM MILHÃO, QUINHENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

RESPONSÁVEL:

*Gessica*  
GESSICA DA SILVA MATIAS  
CARI CE 190.273-2


OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITATINGA  
 LOCAL: ITATINGA/CE  
 ART:

**GEO PAC**

ENC.SOCIAIS 88,68% BDI 12,00% PREÇO UNIT. (C/BDI) 27,35% VALOR 9.706,56 % 0,64%  
 BDI MATERIAIS 12,00% BDI SERVIÇOS 27,35% DATA BASE 07/2018

CD: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%
<b>B ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>										
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	SINAPI - S	96525	PREPARAÇÃO DO TERRENO	M2	7.519,33	0,25	27,35%	2.406,19	2.406,19	0,16%
01.01.01	SINAPI - S		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018							
<b>PLACA DE OBRA</b>										
1.2	SINAPI - S	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	335,03	27,35%	426,66	5.119,92	0,34%
01.02.01	SINAPI - S		LOCAÇÃO DA OBRA							
1.3	SINAPI - S	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	189,44	9,04	27,35%	11,51	2.180,45	0,14%
01.03.01	SINAPI - S		MOVIMENTO DE TERRA						59.752,21	3,95%
<b>2. ESCAVACOES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDACOES</b>										
2.1	SINAPI - S	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	133,26	24,18	27,35%	30,79	4.103,08	0,27%
02.01.01	SINAPI - S		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						4.384,03	0,29%
2.2	SINAPI - S	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	137,58	15,51	27,35%	19,75	2.717,21	0,18%
02.02.01	SINAPI - S	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	9,49	64,82	27,35%	82,55	783,40	0,05%
02.02.02	SINAPI - S	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	M3	44,73	15,51	27,35%	19,75	883,42	0,06%
02.02.03	SINAPI - S		TERRAPLENAGEM DO CAMPO						51.265,10	3,39%
2.3	SINAPI - S	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A.CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. DMT 50 A 200M	M3	4.243,80	4,51	27,35%	5,74	24.359,41	1,61%
02.03.01	SINAPI - S		COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS)(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)						26.905,69	1,78%
02.03.02	SINAPI - S	74005/2	OBRAS DE DRENAGEM	M3	4.243,80	4,98	27,35%	6,34	26.905,69	1,78%
02.03.01	SINAPI - S		DRENAGEM DO CAMPO						17.440,62	1,15%
3.1	SINAPI - S	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	25,06	24,18	27,35%	30,79	17.440,62	1,15%
03.01.01	SINAPI - S		LASTRO DE BRITA	M3	25,06	82,65	27,35%	105,25	771,60	0,05%
03.01.02	SINAPI - S	C2882	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	116,00	45,82	27,35%	58,35	2.637,57	0,17%
03.01.03	SINAPI - S	C2727	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, PERFURADA 1,00 x 0,30 x 0,10" (C x L x A)	M	58,00	51,65	27,35%	65,78	6.768,60	0,45%
03.01.04	COMPOSIÇÃO	CPU 01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	UN					3.815,24	0,25%
03.01.05	SINAPI - S	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,50	42,09	27,35%	53,60	1.688,40	0,11%
03.01.06	SINAPI - S	91793	PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,20	54,82	27,35%	69,81	1.759,21	0,12%
<b>4. INFRAESTRUTURA</b>										
<b>4.1 FORMAS</b>										
4.1	SINAPI - S	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,21	122,22	27,35%	155,65	4.546,54	0,30%
04.01.01	SINAPI - S		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017						13.211,09	0,88%
04.01.02	SINAPI - S	96542	ARMADURAS	M2	166,24	62,40	27,35%	79,47	4.632,04	0,31%
04.01.01	SINAPI - S	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	114,50	6,09	27,35%	7,76	888,52	0,06%



OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 LOCAL: ITAITINGA/CE  
 ART:   
 COD: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

**GEOPAC**

ENC.SOCIAIS: **88,68%** BDI MATERIAIS: **12,00%** BDI SERVIÇOS: **27,35%** DATA BASE: **07/2018**

**B ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BD)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%
04.02.02	SINAPI - S	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	195,40	5,69	27,35%	7,25	1.416,85	0,09%
04.02.03	SINAPI - S	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	298,70	6,12	27,35%	7,79	2.326,87	0,15%
<b>4.3</b>			<b>CONCRETOS</b>						<b>9.015,86</b>	<b>0,60%</b>
04.03.01	SINAPI - S	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,19	434,15	27,35%	552,89	657,94	0,04%
04.03.02	SINAPI - S	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2.1.2.5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	15,83	278,14	27,35%	354,21	5.607,14	0,37%
04.03.03	SINAPI - S	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,83	136,45	27,35%	173,77	2.750,78	0,18%
<b>4.4</b>			<b>EMBASAMENTO</b>						<b>27.781,55</b>	<b>1,84%</b>
04.05.01	SINAPI - S	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4	M3	45,46	314,97	27,35%	401,11	18.234,46	1,21%
04.05.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:4	M3	11,36	396,02	27,35%	504,33	5.729,19	0,38%
04.05.03	SEINFRA - S	C0069	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	M3	6,39	489,15	27,35%	597,48	3.817,90	0,25%
<b>5.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>41.766,42</b>	<b>2,76%</b>
5.1			<b>FORMA</b>						<b>24.812,22</b>	<b>1,64%</b>
05.01.01	SINAPI - S	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> . PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	139,32	49,29	27,35%	62,77	8.745,12	0,58%
05.01.02	SINAPI - S	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	166,24	75,89	27,35%	96,65	16.067,10	1,06%
<b>5.2</b>			<b>ARMADURAS</b>						<b>7.081,71</b>	<b>0,47%</b>
05.02.01	SINAPI - S	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	264,40	6,09	27,35%	7,76	2.051,74	0,14%
05.02.02	SINAPI - S	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,70	5,69	27,35%	7,25	5,08	0,00%
05.02.03	SINAPI - S	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	284,50	6,12	27,35%	7,79	2.216,26	0,15%
05.02.04	SINAPI - S	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	434,10	5,08	27,35%	6,47	2.808,63	0,19%
<b>5.3</b>			<b>CONCRETOS</b>						<b>8.901,74</b>	<b>0,59%</b>
05.03.01	SINAPI - S	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2.1.2.5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	16,86	278,14	27,35%	354,21	5.971,98	0,40%
05.03.02	SINAPI - S	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	16,86	136,45	27,35%	173,77	2.959,76	0,19%
<b>5.4</b>			<b>ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS</b>						<b>970,75</b>	<b>0,06%</b>
05.04.01	SINAPI - S	74141/1	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KM/2 VACOS 4.40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	11,48	66,40	27,35%	84,56	970,75	0,06%
<b>6.</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>117.847,92</b>	<b>7,80%</b>
6.1			<b>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>						<b>50.768,62</b>	<b>3,36%</b>





OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 LOCAL: ITAITINGA/CE

ART: COD: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

**B ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

FUNÇ. SOCIAIS: 88,68% BDI MATERIAIS: 12,00% BDI SERVIÇOS: 27,35% DATA BASE: 07/2018



ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%
06.01.01	SINAPI-S	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	758,08	52,59	27,35%	66,97	50.766,62	3,36%
6.2			<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>						<b>2.142,08</b>	<b>0,14%</b>
06.02.01	SEINFRA-S	C1175	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	8,40	200,24	27,35%	255,01	2.142,08	0,14%
6.3			<b>VERGAS E CHAPIM</b>						<b>2.426,86</b>	<b>0,16%</b>
06.03.01	SINAPI-S	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,60	14,92	27,35%	19,00	448,40	0,03%
06.03.02	SINAPI-S	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,10	24,31	27,35%	30,96	126,94	0,01%
06.03.03	SINAPI-S	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,80	19,36	27,35%	24,65	167,62	0,01%
06.03.04	SINAPI-S	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,80	19,08	27,35%	24,30	165,24	0,01%
06.03.05	SINAPI-S	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	53,10	22,46	27,35%	28,60	1.518,66	0,10%
6.4			<b>ALAMBRADO</b>						<b>62.510,36</b>	<b>4,14%</b>
06.04.01	COMPOSIÇÃO	CPU 02	INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO DIÂMETRO 2" PARA ALAMBRADO	M	579,00	55,46	27,35%	70,63	40.894,77	2,71%
06.04.02	COMPOSIÇÃO	CPU 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM P/ALAMBRADO	M2	1.114,40	12,30	27,35%	15,66	17.451,50	1,16%
06.04.03	SINAPI-S	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,59	270,63	27,35%	344,65	892,64	0,06%
06.04.04	SEINFRA-S	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	34,56	74,33	27,35%	94,66	3.271,45	0,22%
7.			<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>63.031,55</b>	<b>4,17%</b>
7.1			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						<b>21.530,51</b>	<b>1,43%</b>
07.01.01	SINAPI-S	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	696,02	27,35%	886,38	13.295,70	0,88%
07.01.02	SINAPI-S	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	676,00	27,35%	860,89	2.582,67	0,17%
07.01.03	SEINFRA-S	C4638	PUXADOR HORIZONTAL VERTICAL PARA PORTA	M	1,60	223,88	27,35%	285,11	456,18	0,03%
07.01.04	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 1,60 m), C/FERRAGENS	UN	22,00	185,46	27,35%	236,18	5.195,96	0,34%
7.2			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						<b>41.501,04</b>	<b>2,75%</b>
07.02.01	SINAPI-S	94580	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,80	355,15	27,35%	452,28	1.266,38	0,08%
07.02.02	SEINFRA-S	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	39,90	319,10	27,35%	406,37	16.214,16	1,07%
07.02.03	SEINFRA-S	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUI PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	49,77	310,98	27,35%	396,03	19.710,41	1,30%
07.02.04	SEINFRA-S	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,64	422,25	27,35%	537,74	344,15	0,02%
07.02.05	SEINFRA-S	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	1,46	935,72	27,35%	1.191,64	1.739,79	0,12%
07.02.06	SINAPI-S	73933/1	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	0,80	473,25	27,35%	602,68	482,14	0,03%
07.02.07	SINAPI-S	73933/3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	4,20	326,06	27,35%	415,24	1.744,01	0,12%
8.			<b>COBERTURA</b>						<b>31.891,23</b>	<b>2,10%</b>
8.1			<b>MADEIRAMENTO</b>						<b>19.196,66</b>	<b>1,27%</b>



OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 LOCAL: ITAITINGA/CE


ART:   
 COD: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

**GEOPAC**

ENG SOCIAIS 88,68% BDI MATERIAS 12,00% BDI SERVICIOS 27,35% DATA BASE 07/2018

**B ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%
08.01.01	SEINFRA - S	C4460	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	218,99	68,83	27,35%	87,66	19.196,66	1,27%
8.2			<b>TELHAS</b>						<b>6.512,76</b>	<b>0,43%</b>
08.02.01	SINAPI - S	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	218,99	23,35	27,35%	29,74	6.512,76	0,43%
8.3			<b>OUTROS ELEMENTOS</b>						<b>5.981,80</b>	<b>0,40%</b>
08.03.01	SEINFRA - S	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	60,05	7,49	27,35%	9,54	572,88	0,04%
08.03.02	SEINFRA - S	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	60,05	17,41	27,35%	22,17	1.331,31	0,09%
08.03.03	SINAPI - S	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	56,15	26,38	27,35%	33,59	1.886,08	0,12%
08.03.04	SEINFRA - S	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	56,15	30,65	27,35%	39,03	2.191,53	0,15%
9.			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>3.052,50</b>	<b>0,20%</b>
9.1			<b>BALDRAMES</b>						<b>3.052,50</b>	<b>0,20%</b>
09.01.01	SEINFRA - S	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	87,64	27,35	27,35%	34,83	3.052,50	0,20%
10.			<b>REVESTIMENTO</b>						<b>114.267,40</b>	<b>7,56%</b>
10.1			<b>ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>						<b>50.659,24</b>	<b>3,35%</b>
10.01.01	SINAPI - S	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.516,15	4,55	27,35%	5,79	8.778,51	0,58%
10.01.02	SINAPI - S	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	849,87	23,13	27,35%	29,46	25.037,17	1,66%
10.01.03	SINAPI - S	87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	666,28	19,85	27,35%	25,28	16.843,56	1,11%
10.2			<b>ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>						<b>53.860,91</b>	<b>3,56%</b>
10.02.01	SINAPI - S	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	644,88	57,77	27,35%	73,57	47.443,82	3,14%
10.02.02	SEINFRA - S	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	666,28	5,16	27,35%	6,57	4.377,46	0,29%
10.02.03	SEINFRA - S	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	21,40	74,84	27,35%	95,31	2.039,63	0,13%
10.3			<b>ACABAMENTOS PARA TETOS</b>						<b>9.747,25</b>	<b>0,65%</b>
10.03.01	SINAPI - S	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	153,50	49,86	27,35%	63,50	9.747,25	0,65%
11.			<b>PISOS</b>						<b>485.907,15</b>	<b>32,16%</b>
11.1			<b>PISOS INTERNOS</b>						<b>22.747,97</b>	<b>1,51%</b>
11.01.01	SINAPI - S	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,18	434,15	27,35%	552,89	5.075,53	0,34%



OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 LOCAL: ITAITINGA/CE  
 ART:  
 COD: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:


**GEO PAC**

ENC.SOCIAIS BDI MATERIAIS BDI SERVIÇOS DATA BASE

88,68% 12,00% 27,35% 07/2018

**B ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR	%
11.01.02	SINAPI - S	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/ M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	169,79	28,64	27,35%	36,47	6.192,24	0,41%
11.01.03	SINAPI - S	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	155,97	41,05	27,35%	52,28	8.154,11	0,54%
11.01.04	SEINFRA - S	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, A TÊ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	155,97	5,16	27,35%	6,57	1.024,72	0,07%
11.01.05	SINAPI - S	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	35,10	5,96	27,35%	7,59	266,41	0,02%
11.01.06	SINAPI - S	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	13,82	80,24	27,35%	102,19	1.412,27	0,09%
11.01.07	SEINFRA - S	C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	3,24	93,75	27,35%	119,39	386,82	0,03%
11.01.08	SEINFRA - S	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	5,40	34,30	27,35%	43,68	235,87	0,02%
11.2	COTAÇÃO		<b>PISOS EXTERNOS</b>						<b>463.159,18</b>	<b>30,65%</b>
11.02.01	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MULTI XP 52MMI	M2	4.524,00	77,59	27,35%	98,81	447.016,44	29,59%
11.02.02	SINAPI - S	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	238,96	52,35	27,35%	66,67	15.931,46	1,05%
11.02.03	SINAPI - S	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	7,50	22,12	27,35%	28,17	211,28	0,01%
12.			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>58.412,87</b>	<b>3,87%</b>
12.1			<b>TUBOS E CONEXÕES</b>						<b>9.507,55</b>	<b>0,63%</b>
12.01.01	SINAPI - S	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	151,42	28,54	27,35%	36,35	5.504,12	0,36%
12.01.02	SINAPI - S	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	8,18	18,97	27,35%	24,16	197,63	0,01%
12.01.03	SINAPI - S	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	6,37	20,88	27,35%	26,59	222,56	0,01%
12.01.04	SINAPI - S	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	67,12	27,79	27,35%	35,39	2.375,38	0,16%
12.01.05	SINAPI - S	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	41,00	23,13	27,35%	29,46		
12.2			<b>REGISTROS E VÁLVULAS</b>							
12.02.01	SEINFRA - S	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	11,00	75,46	27,35%	96,10		
12.3			<b>LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>							
12.03.01	SINAPI - S	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	337,73	27,35%	430,10		
12.03.02	SEINFRA - S	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	729,08	27,35%	928,48		




OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITATINGA  
 LOCAL: ITATINGA/CE  
 ART:

**GEPAC**

ENC.SOCIAIS: 88,68% BDI MATERIAIS: 12,00% BDI SERVIÇOS: 27,35% DATA BASE: 07/2018

DESCR. DO ORÇAMENTO:

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%
12.03.03	SINAPI - \$	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	439,01	27,35%	559,08	3.354,48	0,22%
12.03.04	SINAPI - \$	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	96,15	27,35%	122,45	489,80	0,03%
12.03.05	SINAPI - \$	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00	106,75	27,35%	135,95	1.631,40	0,11%
12.03.06	SEINFRA - S	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	3,32	223,76	27,35%	284,96	946,07	0,06%
12.03.07	SEINFRA - S	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60m) C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	407,42	27,35%	518,85	518,85	0,03%
12.03.08	SEINFRA - \$	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO	UN	8,00	87,71	27,35%	111,70	893,60	0,06%
12.03.09	SEINFRA - S	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	19,70	196,13	27,35%	249,77	4.920,47	0,33%
12.4			<b>CASTELO D'ÁGUA</b>					<b>25.555,16</b>		<b>1,69%</b>
12.04.01	COMPOSIÇÃO	CPU 05	CAIXA D'ÁGUA IMPERMEABILIZADA EM ANEIS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 2,50M E FUSTE DE 2,50M COM CAPACIDADE DE 9.000L. COM ESCADA DO TIPO MARINHEIRO E GUARDA-CORPO	UN	1,00	20.066,87	27,35%	25.555,16	25.555,16	1,69%
12.5			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					<b>799,83</b>		<b>0,05%</b>
12.05.01	SINAPI - S	89512	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	9,00	31,97	27,35%	40,71	366,39	0,02%
12.05.02	SEINFRA - S	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	2,00	170,18	27,35%	216,72	433,44	0,03%
13.			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>41.019,93</b>		<b>2,71%</b>
13.1			<b>TUBOS E CONEXÕES</b>					<b>17.927,20</b>		<b>1,19%</b>
13.01.01	SINAPI - S	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	23,96	36,59	27,35%	46,60	1.116,54	0,07%
13.01.02	SINAPI - S	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA. PREDIOS. AF_10/2015	M	164,71	54,82	27,35%	69,81	11.498,41	0,76%
13.01.03	SINAPI - S	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PI PREDIOS. AF_10/2015	M	16,48	23,90	27,35%	30,44	501,65	0,03%
13.01.04	SINAPI - S	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. PI PREDIOS. AF_10/2015	M	89,75	42,09	27,35%	53,60	4.810,60	0,32%
13.2			<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>					<b>2.203,42</b>		<b>0,15%</b>
13.02.01	SEINFRA - \$	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	236,09	27,35%	300,66	601,32	0,04%
13.02.02	SEINFRA - S	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	37,00	34,00	27,35%	43,30	1.602,10	0,11%
13.3			<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (CONJUNTO TANQUE SÉPTICO + VALA DE INFILTRAÇÃO)</b>					<b>20.889,31</b>		<b>1,58%</b>
13.03.01	SINAPI - S	CPU 06	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA	UN	1,00	1.931,13	27,35%	2.459,29	2.459,29	0,16%
13.03.02	SEINFRA - S	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	108,00	24,18	27,35%	30,79	3.325,32	0,23%
13.03.03	SEINFRA - S	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	M	180,00	26,38	27,35%	33,59	6.046,20	0,40%
13.03.04	SEINFRA - S	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	81,00	82,65	27,35%	105,25	8.525,25	0,56%



OBRA: ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 LOCAL: ITAITINGA/CE

ART: 000  
 DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

**GEOPAC**

ENC.SOCIAIS 88,68% BDI MATERIAIS 12,00% EDI SERVIÇOS 27,35% DATA BASE 07/2018

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%
13.03.05	SEINFRA - S	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	M3	27,00	15,51	27,35%	19,75	533,25	0,04%
<b>14.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>178.048,53</b>	<b>11,78%</b>
14.1			<b>ELETRODUTOS E CONEXÕES</b>						<b>18.608,04</b>	<b>1,23%</b>
14.01.01	SEINFRA - S	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	220,00	10,70	27,35%	13,63	2.998,60	0,29%
14.01.02	SEINFRA - S	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	84,00	15,45	27,35%	19,68	1.653,12	0,11%
14.01.03	SEINFRA - S	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	476,00	23,02	27,35%	29,32	13.956,32	0,92%
14.2			<b>QUADROS / CAIXAS</b>						<b>8.229,79</b>	<b>0,54%</b>
14.02.01	SINFAP1 - S	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00	9,30	27,35%	11,84	1.065,60	0,07%
14.02.02	SINFAP1 - S	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	7,84	27,35%	9,98	319,36	0,02%
14.02.03	SINFAP1 - S	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	479,41	27,35%	610,53	610,53	0,04%
14.02.04	SINFAP1 - S	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.160,66	27,35%	1.478,10	2.956,20	0,20%
14.02.05	SEINFRA - S	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TUBO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	257,41	27,35%	327,81	3.278,10	0,22%
14.3			<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>						<b>60.521,80</b>	<b>4,01%</b>
14.03.01	SINFAP1 - S	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	552,00	1,61	27,35%	2,05	1.131,60	0,07%
14.03.02	SINFAP1 - S	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00	2,37	27,35%	3,02	1.630,80	0,11%
14.03.03	SINFAP1 - S	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	664,00	5,20	27,35%	6,62	4.395,68	0,29%
14.03.04	SINFAP1 - S	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	924,00	8,50	27,35%	10,82	9.997,68	0,66%
14.03.05	SINFAP1 - S	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.792,00	12,99	27,35%	16,54	29.639,68	1,96%
14.03.06	SINFAP1 - S	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	14,87	27,35%	18,94	1.363,68	0,09%
14.03.07	SINFAP1 - S	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 35 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	19,97	27,35%	25,43	508,60	0,03%
14.03.08	SINFAP1 - S	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	288,00	32,32	27,35%	41,16	11.854,08	0,78%
14.4			<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>						<b>3.591,49</b>	<b>0,24%</b>
14.04.01	SINFAP1 - S	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	12,05	27,35%	15,35	414,45	0,03%
14.04.02	SINFAP1 - S	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	78,67	27,35%	100,19	200,38	0,01%
14.04.03	SINFAP1 - S	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	105,77	27,35%	134,70	673,50	0,04%

